



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

دستورالعمل و راهنمای انتخاب، بکارگیری و نصب برقگیر حفاظتی در ساختمان

تدوین کنندگان

اعضای کارگروه: دکتر / مهندس محمد جعفری، ایمان سریبری، مجید جی افراهم، مهرداد موحدپور،
سید مجید حسینی، حمید اسلامی، افشین نامی، کریم ارس زاده، یعقوب آصفی، عهد یزدی نژاد،
علیرضا هرنده قدری، محمد پوراحمدی، محمدعلی توکلی قاضی جهانی، محمدعلی عبدالله
پور، زهرا دهقانی، مصطفی تیموری، مهرداد اسماعیلی، مجید شکری، قادر سیم زن، وحید اکبرزاده

در بند ۱۳-۱۶-۳-۱۳ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان به ضرورت استفاده از برقگیر حفاظتی (SPD) اشاره شده و در ادامه نیز دیاگرام های نصب این تجهیز در سیستم های نیروی مختلف ارائه گردیده است (در برخی منابع از عناوینی مانند سرج ارسنر، برقگیر، تجهیز حفاظت گذرا، TVSS و ...) استفاده شده که اسامی دیگر SPD بوده و همگی به یک تجهیز اشاره دارند). هدف از ارائه این دستور العمل آن است تا نکات تکمیلی خوبه انتخاب و نصب این تجهیز در ساختمانها بیان شود. قبل از ورود به بحث تعاریف مرتبط ارائه می شود.

تعاریف

گذرا : (surge) اضافه ولتاژ و / یا اضافه جریان گذرا ایجاد شده توسط پالس الکترومغناطیسی صاعقه (LEMP) پالس الکترومغناطیسی صاعقه (LEMP) : کلیه اثرات الکترومغناطیسی صاعقه که از طریق کوپلر مقاومتی، سلفی و خازنی منتقل شده و باعث ایجاد گذرا (surge) و میدانهای الکترومغناطیسی می شود .
برقگیر حفاظتی (SPD) : تجهیزی که شامل حداقل یک جزء غیر خطی است و هدف آن محدود کردن اضافه ولتاژ های گذرا و منحرف نمودن جریانهای گذراست .

ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز (U_w) : توانایی تحمل ولتاژ ایمپالسی تجهیز که تعیین کننده تحمل عایق تجهیز در برابر سطح مشخصی از اضافه ولتاژ گذراست و عموماً توسط تولید کننده تجهیز مشخص می شود .
SPD نوع کلید زنی ولتاژ : نوعی از SPD که در شرایط نرمال و عدم وجود گذرا امپدانس بالایی دارد لیکن با افزایش جریان و ولتاژ گذرا امپدانس آن به ناگهان کاهش می یابد. نمونه های این نوع SPD عبارتند از اسپارک گپ ، GDT و تایریستورها. به این نوع برقگیرهای حفاظتی نوع دیلمی (Crowbar type) نیز گویند.

SPD نوع محدود کننده ولتاژ : نوعی از SPD که در زمان عدم وجود گذرا امپدانس بالایی دارد لیکن با افزایش جریان و ولتاژ گذرا امپدانس آن بصورت پیوسته کاهش می یابد. نمونه این نوع SPD عبارتند از وریستورها و دیودهای شکست بهمنی (avalanche breakdown). به این نوع برقگیرهای حفاظتی نوع کلمپی (clamping type) نیز می گویند.

جریان تخلیه نامی (I_n) (آزمون کلاس II) : جریان گذرا عبوری از SPD با شکل موج ایمپالسی $8/20 \mu s$ جریان تخلیه ایمپالسی (I_{imp}) (آزمون کلاس I) : قله جریان تخلیه عبوری از SPD در زمان مشخص با مقدار بار منتقل شده مشخص (Q_s) و انرژی معین W/R .

حداکثر ولتاژ عملکرد دائم (U_c) : حداکثر ولتاژ rms که به مد حفاظتی SPD اعمال می گردد .
جریان پیرو (I_f) : پیک جریان (تامین شده توسط شبکه برق) که پس از تخلیه جریان ایمپالسی از درون SPD عبور می کند.

جریان بار نامی (I_L) : حداکثر جریان نامی دائم که به یک بار مقاومتی متصل به خروجی حفاظت شده یک SPD می توان اعمال کرد.

ولتاژ باقیمانده (U_{res}) : قله ولتاژ در ترمینالهای SPD که ناشی از عبور جریان تخلیه از آن است .
سطح حفاظت ولتاژ (U_p) : حداکثر ولتاژ ترمینالهای SPD ناشی از تخلیه جریان گذرا با شبکه ولتاژ معین و جریان با دامنه و شکل موج معین.

حد مجاز جریان اتصال کوتاه (I_{scrr}) : حداقل جریان اتصال کوتاه مورد انتظار در شبکه برق که SPD با پنظام قطع کننده آن، برای آن مجاز ارزیابی شده است.

حد مجاز قطع جریان پیرو (I_{fi}) : جریان اتصال کوتاه مورد انتظار که یک SPD بدون آنکه نیاز به قطع کننده خارجی باشد، قادر به قطع آن است.

حداقل جریان تخلیه (I_{max}) : قله جریان عبوری از SPD با دامنه تعیین شده توسط سازنده و شکل موج (I_{max}) $8/20 \mu s$ برابر یا بیشتر از I_n است)

سطح حفاظت ولتاژ موثر ($U_{p/f}$) : ولتاژ در نقطه اتصال شاخه SPD است و شامل سطح حفاظت ولتاژ (SPD) و افت ولتاژ دو سر قطع کننده(کلید یا حفاظت جریان) و کابل ها و هادیهای ارتباطی می شود محفظه تخلیه گاز (GDT) : نوعی برق‌گیر حفاظتی به شکل محفظه ای از جنس شیشه یا سرامیک که از گاز بی اثر پر شده و داری الکترودهای فلزی در دو انتهای آن است. این نوع تجهیزات دارای ولتاژ شکست بین ۷۰ ولت تا ۱ کیلوولت و حد جریان تا $100 KA$ هستند.

محفظه تخلیه یا اسپارک گپ (Spark Gap) : برق‌گیر حفاظتی مشابه GDT هستند و تنها فرق آنها بکار گیری هوا به جای گاز خنثا است.

وریستور (Varistor) : این نوع برق‌گیرهای حفاظتی عموماً از اکسید های فلزی (MOV) (ساخته می شوند. اکسیدهای فلزی در SPD ها بسیار کاربرد دارند و حد جریان گذراي بین $KA 100$ تا 5 دارند.

برق‌گیر حفاظتی چندگانه (MSPD) : محافظی ترکیبی است که هر دو حفاظت قدرت و مخابرات (فشار ضعیف / جریان ضعیف) را در یک تجهیز تامین می نماید.

حداقل ولتاژ حالت دائم (U_C) : حداقل ولتاژ عملکردی تعیین شده برای SPD که باید حداقل 110% ولتاژ نامی باشد

جریان عملکرد دائم (I_C): جریان عبوری از SPD در ولتاژ U و در حالتی که خطایی روی نداده است (این جریان در حد میلی آمپر است و گاهی به اشتباه جریان نشتنی نامگذاری می شود)

تست (آزمون) کلاس I : تست انجام شده با جریان تخلیه نامی (I_n) (شکل موج جریان $8/20 \mu s$) ایمپالس ولتاژ $1.2/50 \mu s$ و ماکزیمم جریان ایمپالسی (I_{imp}) (شکل موج جریان $10/350 \mu s$)

تست (آزمون) کلاس II : تست انجام شده با جریان نامی تخلیه (I_n)، ایمپالس ولتاژ $1.2/50 \mu s$ و ماکزیمم جریان تخلیه (I_{max}) (شکل موج جریان $8/20 \mu s$)

تست (آزمون) کلاس III: تست انجام شده با شکل موج ترکیبی جریان $8/20 \mu s$ و ولتاژ $1.2/50 \mu s$ مدها : به ترکیب هادیهایی که اضافه ولتاژ گذرا در آنها اتفاق می افتد اشاره دارد. اضافه ولتاژ های ناشی از صاعقه معمولاً اغتشاشاتی نسبت به زمین (مد مشترک) هستند در حالی که اضافه ولتاژ های ناشی از کلیدزنی اغتشاشاتی بین فاز و نول (مد تقاضی) هستند.

مقدمه

برق‌گیر حفاظتی (SPD) به منظور حفاظت تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ های گذرا نصب می شود و هدف آن محدود سازی اضافه ولتاژ های ناشی از صاعقه و کلید زنی است. در واقع SPD مسیر جریانهای گذرا را به سمت زمین تغییر می دهد تا این اضافه ولتاژ ها را به سطحی محدود کند که به تاسیسات یا تجهیزات الکتریکی آسیب نرسد.

مطابق با استانداردهای بین المللی سه نوع SPD ساخته می شود:

نوع ۱ : جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های ناشی از برخورد مستقیم صاعقه SPD نوع ۱ برای حفاظت تاسیسات الکتریکی در برابر جریانهای گذرا بر خورد مستقیم صاعقه توصیه شده است. این SPD ها که تجهیزات تست شده مطابق کلاس I (مطابق استاندارد IEC ۶۱۶۴۳) هستند با عنوان SPD های حفاظت در برابر جریان صاعقه معرفی می شوند. استفاده از تجهیزات SPD نوع I به تنهایی حفاظت موثری در برابر اضافه ولتاژ های گذرا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حساس ایجاد نمی کند.

SPD نوع ۲ : جهت حفاظت در برابر اضافه و لتاژ های گذرا ای ناشی از کلید زنی و برخورد غیر مستقیم صاعقه این نوع SPD حفاظت اصلی تاسیسات و تجهیزات فشار ضعیف در برابر اضافه و لتاژ های گذرا است. این SPD ها بر اساس تست کلاس II آزموده می شوند.

SPD نوع ۳ : جهت حفاظت محلی از بارهای حساس این نوع SPD ظرفیت تخلیه جریان پایینی دارند و به عنوان مکمل SPD نوع ۲ و در مجاورت بارهای حساس نصب می شوند. این SPD ها با موج ترکیبی ولتاژ $50/1.2 \mu\text{s}$ و جریان $20/8 \mu\text{s}$ مشخص می شوند.

حفاظت موثر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر اضافه و لتاژ های گذرا ای ناشی از صاعقه و کلیدزنی مستلزم استفاده از SPD های نوع ۲ و ۳ است که سبب کاهش هرچه بیشتر اضافه و لتاژ های گذرا تا سطح این برای محافظت تجهیزات می شوند. SPD های ترکیبی با تجهیزات حفاظتی بیشتر از یک نوع (برای مثل SPD ترکیبی نوع $1+2$ پیشرفتی یا نوع $3+2$ پیشرفتی) نیز ارائه شده اند که سطوح حفاظت ولتاژ بهتری نسبت به SPD های استاندارد داشته و درنتیجه مزیت اقتصادی و فنی نسبت به آنها دارند.

زمانی که آسیب جدی و خطر خسارت جانی یا خسارت مالی محتمل باشد حفاظت در برابر اضافه و لتاژ های گذرا ضروری خواهد بود. همانگونه که گفته شد هدف از نصب SPD کاهش اضافه و لتاژ گذرا و محدود کردن آن به منظور ایجاد هماهنگی عایقی و حفاظت در برابر آسیب به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است.

۱- طبقه بندی تجهیزات بر اساس تحمل اضافه و لتاژ های گذرا

ولتاژ ایمپالسی نامی یک تجهیز برای طبقه بندی تجهیزات فشار ضعیف در برابر اضافه و لتاژ های گذرا بکار می رود (براساس استاندارد IEC ۶۰۶۶۴-۱). بر این اساس تجهیزات در چهار رده قرار می گیرند:

تجهیز رده IV که توانایی ایستادگی بالایی در برابر ولتاژ ایمپالسی دارند و مناسب برای نصب در نزدیکی نقطه شروع تاسیسات می باشند. در سطح ولتاژ $400/230$ ولت ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیزات این رده از 6 KV کمتر نیست.

تجهیز رده III که مناسب برای نصب در تابلو اصلی و پایین دست آن بوده و ولتاژ ایمپالسی نامی آنها در سطح ولتاژ $400/230$ ولت از 4 KV کمتر نمی باشد.

تجهیز رده II که در واقع شامل تجهیزات مصرف کننده برق است و در سطح ولتاژ $400/230$ ولت، ولتاژ ایمپالسی آنها نباید از 2000 ولت کمتر باشد.

تجهیز رده I که تنها در نقاطی که توسط SPD حفاظت شده اند قابل نصب می باشند و ولتاژ ایمپالسی نامی آنها در سطح ولتاژ $400/230$ ولت از 1500 ولت کمتر نیست.

۲- کنترل اضافه و لتاژ ها و الزامات نصب SPD

زمانی که گذراها مخاطرات زیر را به دنبال دشته باشند حفاظت در برابر اضافه و لتاژ های گذرا ضروری خواهد بود:

الف) خطر جانی مانند مکانهای ارائه خدمات پزشکی و اینمی

ب) نقص در ارائه خدمات عمومی و مکانهای فرهنگی، موزه ها و مراکز داده (IT)

ج) نقص در فعالیتهای صنعتی یا تجاری مانند هتلها، بانکها، صنایع و مراکز تجاری


در سایر موارد جهت بررسی لزوم یا عدم لزوم حفاظت گذرا باید ارزیابی خطر (ضمیمه الف) انجام شود. در مشترکین خانگی چنانچه ارزش کلی تاسیسات و تجهیزات الکتریکی مورد حفاظت کمتر از 5 برابر ارزش اقتصادی SPD باشد حفاظت در برابر اضافه و لتاژ های گذرا لازم و ضروری نیست. در مکانهایی که اضافه و لتاژ های کلید زنی یا اغتشاشات فراتر از اضافه و لتاژ قابل تحمل توسط تجهیزات ایجاد می شود مانند ساختمانها یا صنایعی که مجهز به ژنراتور هستند یا مکانهایی که بارهای الایی یا خازنی (موتور،

ترانسفورماتور، بانک خازنی) یا بارهای بزرگ با جریان بالا نصب شده اند، نصب تجهیزات حفاظت در برابر گذراها (SPD) توصیه می‌شود.

جهت نصب انواع SPD ضروریات زیر وجود دارد:

SPD - نصب شده در نقطه شروع تاسیسات باید از نوع ۱ یا نوع ۲ باشد و در ساختمانهای مجهز به سیستم حفاظت صاعقه (حفاظت جلد بیرونی) در نزدیکترین نقطه ممکن به شروع تاسیسات لازم است SPD نوع ۱ نصب گردد. SPD نوع ۱ اغلب با عنوان SPD همبندی هم پتانسیل کننده شناخته شده و در نقطه شروع تاسیسات نصب می‌شود تا بخصوص از جرقه‌های خطرناک که می‌توانند منجر به آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شوند جلوگیری کند.

- در نزدیکی تجهیزات حساس باید SPD نوع ۲ یا نوع ۳ نصب شود. این SPD باید با SPD‌های نوع ۱ یا نوع ۲ بالا دست خود هماهنگ باشند (هماهنگی انرژی و هماهنگی سطح حفاظت ولتاژ)

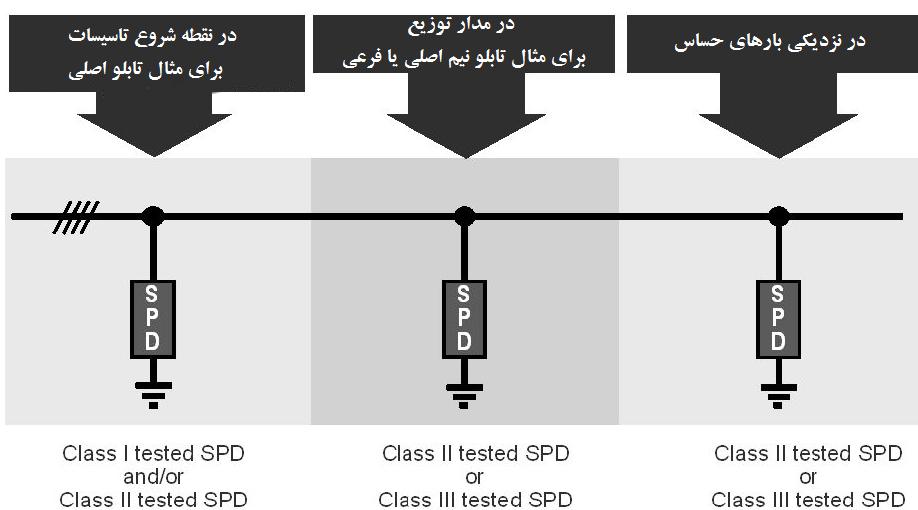

- زمانی که ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متر از یک درخت یا سازه مرتفع یا ساختمان دیگری که مجهز به سیستم حفاظت صاعقه (حفاظت جلد بیرونی) است واقع شده، لازم است در نقطه شروع تاسیسات SPD نوع ۱ نصب شود.

- چنانچه ساختمان در نواحی کوهستانی واقع باشد توصیه به نصب SPD نوع ۱ یا نوع ۲ می‌شود.


۳- الزامات انتخاب و نصب SPD

۱-۳ اتصالات SPD

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ‌های گذرا در مد مشترک (بین هادیهای برقدار و PE) و مد تقاضلی (بین هادیهای برقدار) انجام می‌شود. بر این اساس دو نوع اتصال کلی ۱CT و ۲CT برای نصب SPD‌ها رایج است.

اتصال نوع ۱ یا ۱CT


در این اتصال چیدمان SPD‌ها، حفاظت بین هادی‌های برقدار (فاز و نول) و هادی PE را فراهم می‌کند. پیکر بندی +۰ در سیستم سه فاز. اتصال ۱CT در مرحله اول حفاظت مد مشترک را انجام می‌دهد و اگر حفاظت مد تقاضلی ضروری باشد نیاز به نصب SPD‌های اضافی بین هادیهای برقدار می‌باشد (فاز و نول) اگرچه عموماً حفاظت بین فازها (فاز به فاز) اجرا نمی‌شود.

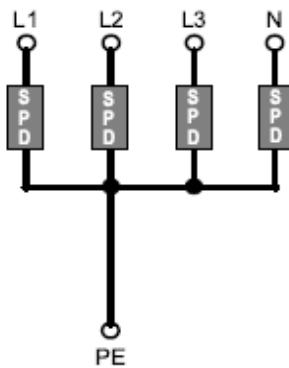

شکل ۱- اتصال نوع ۱ در سیستم سه فاز

اتصال نوع ۲ CT_۲

در این اتصال چیدمان SPD ها، حفاظت بین هادیهای فاز و نول و نیز بین نول و PE را فراهم می کند (پیکربندی ۳+۱ در سیستم سه فاز با نول). اتصال CT_۲ ترکیبی از حفاظت مد مشترک و مد تقاضی را تأمین می کند.

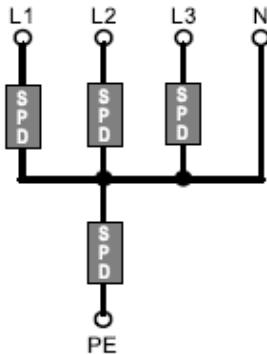

شکل ۲- اتصال نوع ۲ در سیستم سه فاز

در سیستم-S TN-C-S یا TN-C-T ممکن است در شرایط زیر SPD بین نول و PE (در اتصال ۱، CT_۱) حذف شود:

- فاصله بین SPD و محل جدایی N و PE کمتر از ۵۰ سانتیمتر باشد
- محل جدایی PE و N و برقگیر حفاظتی در یک تابلو باشند.

۲-۳ انتخاب SPD

۱-۲۳- انتخاب SPD بر اساس سطح حفاظت ولتاژ (U_P)

سطح حفاظت ولتاژ SPD باید با توجه به توانایی ایستادگی در برابر ولتاژ ایمپالسی رده II انتخاب شود (در واقع در تاسیسات فشار ضعیف با سطح ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰ کیلو ولت سطح حفاظت ولتاژ SPD نباید از ۲.۵ KV تجاوز کند) و در ضمن در هیچ موردی از ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز مورد حفاظت (U_w) بیشتر نباشد.

مهمترین خصیصه در انتخاب SPD کارایی آن در کاهش ولتاژ گذرا (سطح حفاظت ولتاژ U_P) است. توصیه می شود سطح حفاظت ولتاژ SPD از ۸۰ % ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز تجاوز نکند ولیکن نباید در هیچ حالتی از U_w بیشتر باشد(البته نباید از توانایی ایستادگی ولتاژ ایمپالسی رده II نیز بیشتر باشد). چنانچه

سطح حفاظت ولتاژ مورد نیاز را نتوان توسط یک SPD تامین نمود لازم است مجموعه ای از SPD های هماهنگ شده بکار رود.

نکته: در مواردی که عملکرد مداوم و پیوسته تجهیز حیاتی باشد (مثلًا تجهیزات بیمارستانی) لازم است U_{Pc} مربوط به SPD از ولتاژ اینمی ایمپالسی نامی تجهیز کمتر باشد. سطح ولتاژ اینمی ایمپالسی تجهیز از ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز کمتر است و لذا رعایت این نکته منجر به انتخاب SPD با سطح حفاظت ولتاژ کمتر می گردد.

۲-۲-۳ انتخاب SPD بر اساس ولتاژ عملکرد دائم (U_c)

در تاسیسات فشار ضعیف حداکثر ولتاژ عملکرد دائم (U_c) یک SPD باید برابر یا بیشتر از الزامات جدول ۱ باشد. در عمل ولتاژ عملکرد دائم (U_c) باید حداقل 110% ولتاژ نامی تغذیه باشد. برای مثال در سطح ولتاژ $400/230$ ولت این مقدار حداقل در سیستم TT و TN برای SPD های نصب شده بین فاز و شینه حفاظتی برابر 253 ولت و در سیستم IT برابر با 40 ولت است.

جدول ۱ - حداقل مقدار ولتاژ عملکرد دائم SPD در انواع سیستم های نیرو

اتصال	سیستم نیرو		
	TN system	TT system	IT system
فاز و نول	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64U)$	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64U)$	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64 U)$
فاز و PE	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64U)$	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64U)$	$1.1U$
فاز و PEN	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64U)$	N/A	N/A
نول و PE	$\frac{U}{\sqrt{3}}$ ^a	$\frac{U}{\sqrt{3}}$ ^a	$\frac{1.1U}{\sqrt{3}}$ or $(0.64 U)$
فازها	$1.1U$	$1.1U$	$1.1U$

ولتاژ خطی در فشار ضعیف U . اجرایی نیست

^a بدترین حالت ممکن در خطای در نظر گرفته شده لذا تلوارانس 10 درصد لحاظ نشده است

۲-۲-۴ انتخاب SPD بر اساس جریان تخلیه نامی (I_n) و/یا جریان تخلیه ایمپالسی (I_{imp})

انتخاب SPD بر این اساس تحت تاثیر نوع اتصال (CT) و نوع سیستم نیرو است. حداقل I_{imp} برای SPD نصب شده در نقطه شروع تاسیسات (spd نوع ۱) مطابق جدول ۲ می باشد و در انتخاب حداقل I_n برای SPD نوع ۲ مقادیر جدول ۳ رعایت می شود.

جدول ۲ - حداقل مقادیر I_{imp} برای SPD نوع ۱ برای ساختمان مجهز به سیستم حفاظت صاعقه

اتصال	I_{imp} in kA			
	سیستم تغذیه			
	تکفاز		سه فاز	
	CT1	CT2	CT1	CT2
L - N		12,5		12,5
L - PE	12,5		12,5	
N - PE	12,5	25	12,5	50


NOTE مقدار جدول مربوط به سطوح حفاظت صافه (LPL) III و IV است

جدول ۳- حداقل مقادیر I_n برای SPD نوع ۲

اتصال	سیستم تغذیه			
	تکفاز		سه فاز	
	CT1	CT2	CT1	CT2
L - N		5		5
L - PE	5		5	
N - PE	5	10	5	20

۴-۲-۳ انتخاب SPD بر اساس جریان اتصال کوتاه مورد انتظار (I_{scer}) و قطع جریان پیرو (I_{fi})

حد مجاز جریان اتصال کوتاه یک SPD (I_{scer}) نباید از حد اکثر جریان اتصال کوتاه مورد انتظار در نقطه نصب SPD کمتر باشد. (شکل ۳)

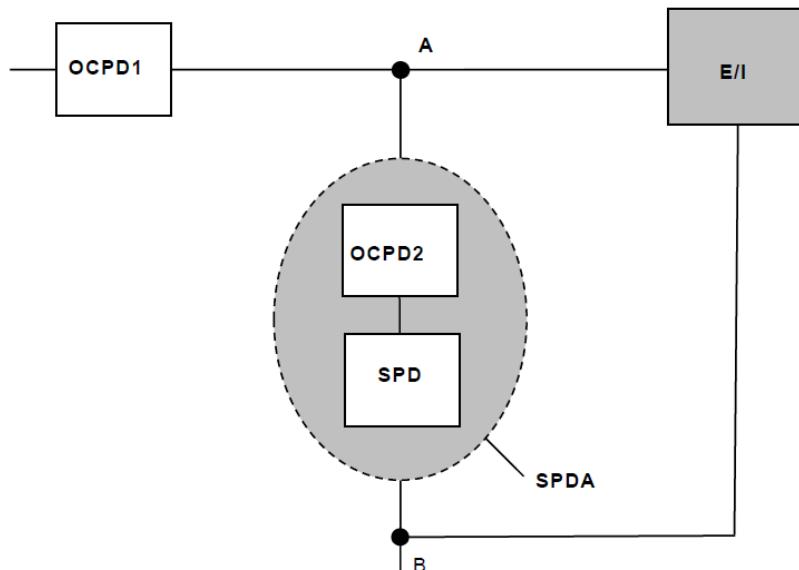

Key

OCPD1 حفاظت اضافه جریان تاسیسات
OCPD2 (SPD disconnector) حفاظت اضافه جریان مربوط به SPD
SPD برقگیر حفاظتی
SPDA مجموعه ۴
A & B نقاط اتصال مجموعه ۴

شکل ۳- نحوه اتصال SPD

برای SPD نصب شده بین نول و PE در هر دو سیستم TN و TT مقدار حد مجاز قطع جریان پیرو (I_{fi}) باید برابر یا بزرگتر از 100 A باشد. در سیستم IT این مقدار باید برابر با مقدار SPD های نصب شده بین فاز و نول باشد (این موضوع مربوط به SPD های نوع کلید زنی ولتاژ مانند اسپارک گپ است). در ارتباط با I_{fi} که مشخصه اسپارک گپ یا GDT است، مقدار آن باید برابر یا بزرگتر از جریان اتصال کوتاه مورد انتظار در آن نقطه از تاسیسات باشد.

۵-۲-۳ انتخاب SPD براساس حد اضافه ولتاژ موقت (U_T)

اضافه ولتاژ های موقت معمولاً بین $2/0$ ثانیه تا 5 ثانیه بطول می انجامند. می دانیم SPD ها جهت حفاظت تاسیسات در برابر اضافه ولتاژ های موقت نصب نمی شوند و ممکن است در برابر آنها مقاومت و توانایی تحمل داشته یا نداشته باشد. حد اضافه ولتاژ موقت برقگیر حفاظتی (U_T) باید برابر یا بزرگتر از اضافه ولتاژ موقت (TOV) که انتظار می رود در تاسیسات اتفاق بیفتد باشد.

U_T در واقع ولتاژ تست اعمال شده به SPD در زمان مشخص t_T جهت شبیه سازی تنش ها در شرایط وقوع اضافه ولتاژ های موقت (TOV) در سیستم است. اضافه ولتاژ های موقت ممکن است به دلیل وقوع خطا در شبکه فشار ضعیف یا در شبکه فشار متوسط باشند. اضافه ولتاژ های موقت دارای دو مشخصه اصلی دامنه و مدت زمان هستند که مدت زمان اضافه ولتاژ موقت در مرحله اول وابسته به نوع زمین شدن سیستم تغییره است (نوع زمین شدن در هر دو سمت فشار متوسط و نیز فشار ضعیف که برقگیر حفاظتی در آن نصب می شود). نکته مهم دیگر در این بحث خطای پارگی هادی خنثا است که موجب اضافه ولتاژ های فاز به خنثا برای مدت زمان طولانی می شود (حتی چند ساعت) و مقدار آنها ممکن است حتی به اندازه ولتاژ خطی نیز برسد.

در جدول ۱ بند ۵.۲.۴.۲ استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۲ حداقل اضافه ولتاژ های موقت در تاسیسات مشترکین ارائه شده است (در ضمیمه استاندارد فوق الذکر و نیز استاندارد IEC ۶۰۳۶۴-۴ توضیحات مبسوط در این خصوص ارائه گردیده است).

بر اساس طبقه بندی استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ مدت زمان اضافه ولتاژ های موقت به صورت زیر است :


- برای TOV ناشی از خطا در سمت فشار متوسط 200 میلی ثانیه
- برای TOV ناشی از خطا در سمت فشار ضعیف 5 ثانیه
- برای TOV ناشی از خطای هادی خنثا 120 دقیقه

لازم به ذکر است SPD های نصب شده بین نول و PE در تاسیسات مشترکین در سیستم نیروی TT و IT و در بالادست RCD باید توانایی تحمل اضافه ولتاژ های موقت ناشی از خطا در سمت فشار متوسط را داشته باشند(مقادیر TOV برای مدت زمان 200 میلی ثانیه). همچنین در سیستم نیروی TN و برای SPD نصب شده در تاسیسات مشترکین توانایی تحمل اضافه ولتاژ های موقت ناشی از خطا در سمت فشار ضعیف الزامي است (مقادیر TOV برای مدت زمان 5 ثانیه).

مع الوصف ذکر این نکته ضروری است که مهندس باید مناسب ترین SPD از این منظر را با توجه به مقایسه اضافه ولتاژ های موقت محتمل در سیستم و محل نصب SPD (مقدار TOV) با مقادیر اضافه ولتاژ موقت تست شده SPD (مقدار U_T) انتخاب کند. البته در بسیاری از برندها سازندگان در دیتا شیت، سیستم نیروی مناسب برای نصب SPD را مشخص می کنند و لذا در اینصورت وظیفه مهندس ساده تر شده و نیازی به مقایسه مقادیر محتمل TOV سیستم با U_T مربوط به SPD نمی باشد.

۳-۳ حفاظت از SPD

SPD ها باید با توجه به جریان اتصال کوتاه در برابر اضافه جریان ها حفاظت شوند (شکل ۴). تجهیز حفاظت اضافه جریان (OCPD) باید به گونه ای انتخاب شود که عبور جریان گذرا را تحمل کند (در حد مشخصات SPD و بر اساس اعلام سازنده). با توجه به آنکه مطابق استاندارد IEC ۶۰۳۶۴-۱-۴ حفاظت خطای زمان خطا SPD باید همچنان موثر بماند لذا این مهم با نصب حفاظت اضافه جریان در سمت تغذیه SPD یا نصب RCD تأمین می گردد.

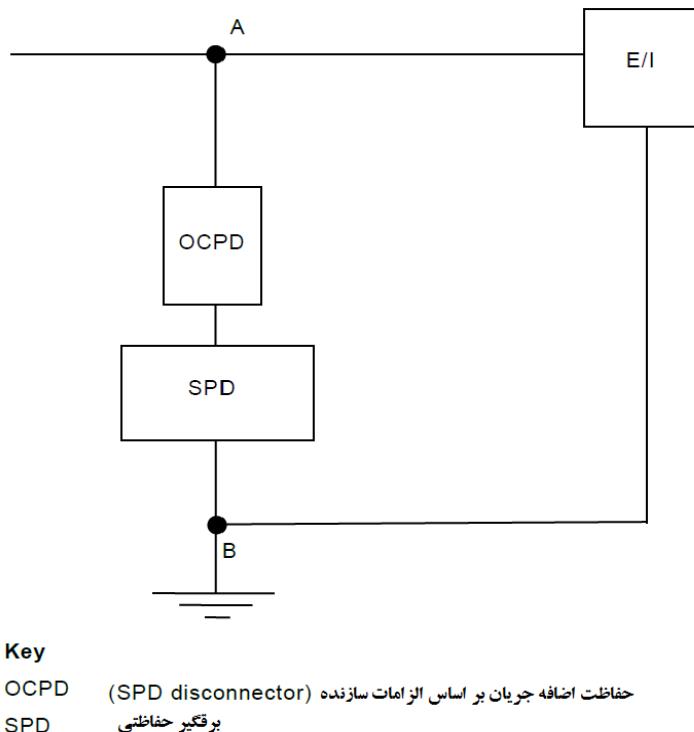

شکل ۴- حفاظت اضافه جریان نصب شده در شاخه SPD

تجهیز حفاظت اضافه جریان پیشنهادی توسط سازنده عموماً بزرگترین مقدار جریان ممکن برای عملکرد مناسب SPD است. اگرچه انتخاب حفاظت اضافه جریان کوچکتر به عنوان پشتیبان SPD حفاظت بهتری ارائه می دهد لیکن ریسک عملکرد نادرست آن را در برابر تخلیه جریانهای گذرا را افزایش می دهد. برای حفاظت از برقگیر حفاظتی در ورودی تاسیسات استفاده از کلید اتوماتیک کمتر از ۶۳ A ممکن است ریسک عملکرد نابجا در زمان تخلیه جریان گذرا را افزایش دهد. در تابلوهای میانی و فرعی جهت حفاظت SPD های نوع ۲ عموماً کلید A ۳۲ قابل قبول خواهد بود. جهت حفاظت SPD ها فیوزهای نوع gL یا gG پیشنهاد میشود و در کلیدهای اتوماتیک منحنی های C و D مد نظر است.

نکته ۱ : برای انتخاب حفاظت اضافه جریان مناسب SPD لازم است به دستور العمل سازنده مراجعه شود لیکن در صورت عدم دسترسی به این مشخصات برای SPD نوع ۱ با جریان نامی ۲۵KA در هر پل، جریان نامی تجهیز حفاظتی می تواند فیوز gG ۳۱۵ A یا برقیکر نوع C ۱۲۵ آمپر باشد) در واقع برای حفاظت SPD های نوع ۱ انتخاب فیوز gG با حداکثر جریان ۳۱۵ آمپر را می توان مد نظر قرار داد. برای SPD نوع ۲ بر اساس مقدار I_{max} ، حفاظت اضافه جریان می تواند فیوز gG و حداکثر ۸۰ آمپر یا برقیکر نوع C و حداکثر ۶۳ آمپر باشد. مجدداً تاکید می شود اولویت با مشخصات و دستور العمل سازنده SPD است. (در این خصوص و برای نمونه فیوز gG با جریان ۲۵ آمپر توانایی تحمل جریان گذرای KA ۵ با شکل موج ۸/۲۰ μ s دارد)


نکته ۲ : چنانچه SPD در سمت بار RCD نصب شود لازم است RCD حداقل توانایی جریان گذرای ۳KA با شکل موج S ۸/۲۰ μ s را داشته باشد (RCD نوع S این الزام را تأمین می کند) ضمناً نصب SPD

نوع ۱ در پایین دست RCD توصیه نمی‌شود (اگرچه عموماً نصب RCD نوع ۳ در پایین دست بلا مانع است)

۴-۴ ضروریات نصب SPD

۱-۴-۳ اتصالات و هادیهای ارتباطی SPD ها

تمام اتصالات و ارتباطات بین خطوط مورد حفاظت توسط SPD (بین تجهیز حفاظت جریان تا SPD و همچنین از SPD تا شینه حفاظتی) باید تا جای ممکن کوتاه و مستقیم باشد و از ایجاد حلقه‌های غیر ضروری اجتناب گردد (مجموع طول هادیها بین هادی برقدار تا هادی PE در شاخه نصب SPD). ترجیحاً طول کلی هادیهای ارتباطی از $5/0$ متر تجاوز نکند و نباید در هیچ حالتی بیش از ۱ متر باشد (طول مجموع $a+b+c$ در شکل ۵)

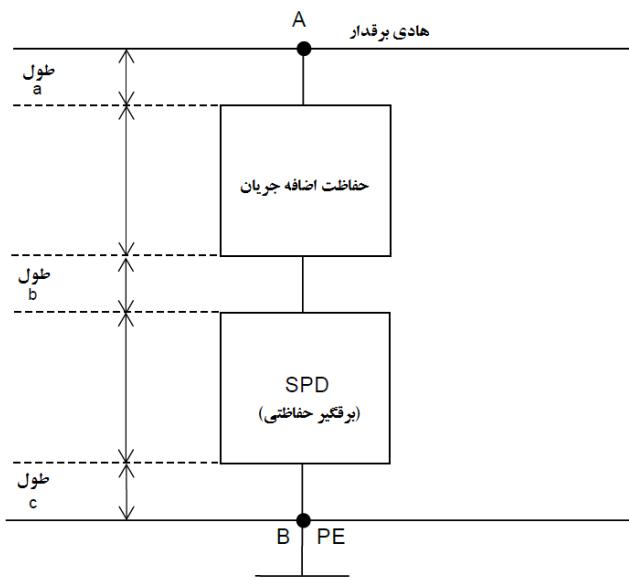

شکل ۵- طول اتصالات SPD

- چنانچه رعایت این الزام عملی نباشد می‌توان از راهکارهای زیر استفاده نمود :
- کاهش طول کلی با انتقال نقطه نصب SPD در تابلو یا استفاده از شینه ارت میانی در نزدیکی SPD
 - انتخاب یک SPD با سطح حفاظت ولتاژ پایینتر (U_p)
 - نصب SPD اضافی در نزدیکی تجهیز مورد حفاظت و هماهنگ با SPD بالادست در تابلو
 - استفاده از اتصال V (لازم‌هه آن قابل تحمل بودن جریان بار توسط ترمینالهای SPD است)
 - زمانی که SPD در یک تابلو فلزی نصب می‌شود می‌توان هادی خروجی SPD را با یک اتصال با طول کم به بدنه فلزی تابلو وصل نمود.

۲-۴-۳ فاصله SPD تا تجهیز مورد حفاظت

چنانچه فاصله بین SPD و تجهیز مورد حفاظت خیلی زیاد باشد نوسانات باعث می‌شود ولتاژ در پایانه تجهیز بزرگتر از U_p شود. عموماً نوسانات برای فواصل کمتر از ۱۰ متر قابل چشم پوشی است و لیکن در فواصل بیشتر این نوسانات می‌تواند اضافه ولتاژ را حتی به $2 U_p$ نیز برساند. بر این اساس باید شرایط زیر را رعایت نمود :

- اگر طول مدار بین SPD و تجهیز کم و قابل صرف نظر باشد (نصب SPD در ترمینالهای تجهیز) آنگاه لازم است $U_{p/f} \leq U_w$ باشد.


- اگر طول مدار بین SPD و تجهیز کمتر از ۱۰ متر است (نصب SPD در تابلو فرعی یا نوع پریزی) آنگاه لازم است $U_{w,p/f} \leq 0.8$ رعایت شود.

- اگر طول مدار بین SPD و تجهیز بیشتر از ۱۰ متر باشد (نصب SPD در تابلو فرعی یا میانی باشد) شرط $U_{w,p/f} \leq 0.5$ رعایت شود.


ضمنا در مواردی که فاصله طولانی بین SPD و تجهیز مورد حفاظت وجود دارد می‌توان در نزدیکی تجهیز (در صورت امکان) از یک SPD اضافی دیگر که تا جای ممکن نزدیک تجهیز باشد استفاده نمود.

۳-۴-۳ حفاظت آبشاری و SPD های هماهنگ شده

چنانچه سطح حفاظت ولتاژ مورد نیاز را نتوان توسط یک SPD تامین نمود لازم است مجموعه‌ای از SPD های هماهنگ شده (حفاظت آبشاری) بکار رود تا سطح حفاظت ولتاژ مورد نیاز تامین شود. هماهنگی بین SPD ها از دو بعد قابل بررسی است؛ هماهنگی انرژی و هماهنگی سطح حفاظت ولتاژ. بر این اساس اگر فاصله بین دو SPD کم باشد ممکن است SPD پایین دست دچار بیش تنش گردد (مقدار انرژی که از طریق SPD پایین دست مستهلک می‌شود بیشتر از حداقل توپانی انرژی آن باشد) لذا در صورتی که فاصله بین دو SPD کمتر از ۱۰ متر باشد احتمال بروز ناهماهنگی بسیار جدی است (علی الخصوص زمانی که دو SPD با تکنولوژی ساخت متفاوت باشند) و لذا لازم است به مشخصات فنی سازنده SPD ها رجوع شود.

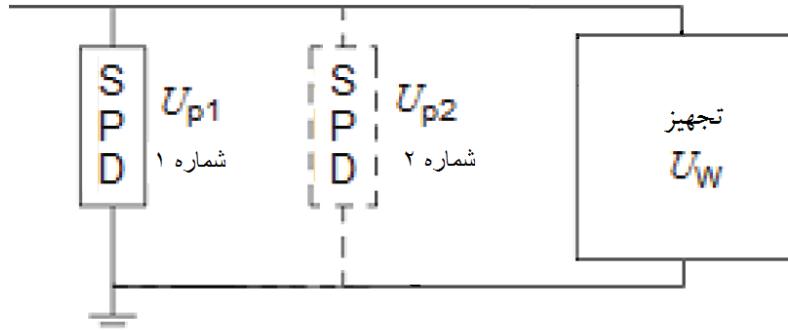

شکل ۱-۶ SPD های هماهنگ شده برای حفاظت تجهیزات حساس

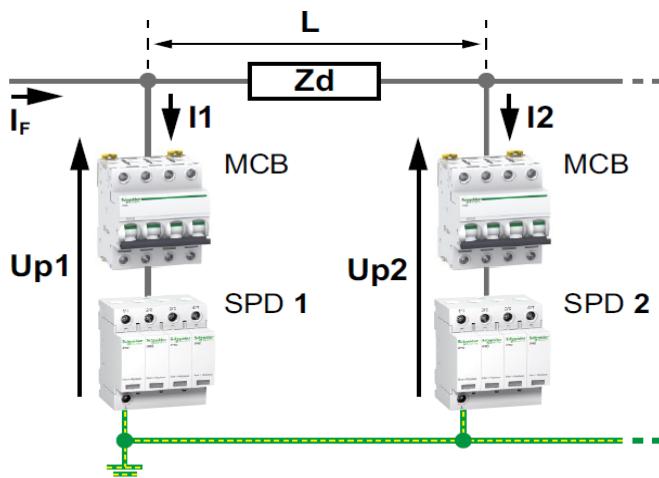

طول کابل و امپدانس متاظر آن بین دو برقگیر حفاظتی

انرژی مجاز E: سطح حفاظت ولتاژ برقگیر ۲

I_F : جریان گذرا $\leq I_{max} \text{ of SPD1} = I_1 + I_2$

شکل ۲-۶ SPD های هماهنگ شده

مطابق شکل ۲-۶ برای ایجاد هماهنگی بین دو SPD لازم است حداقل طول کابل بین آنها به اندازه ای باشد که شروط زیر تضمین شده باشد :

$$E_2 < E_{max \text{ SPD2}} \text{ و } U_{W2} < U_{P2} \text{ و } I_2 \leq I_{max \text{ SPD2}}$$

نکته ۱ : SPD های دو پورت (برای مثال SPD پیشرفته نوع ۱+۲) در واقع ترکیبی از دو SPD است که بصورت هماهنگ با هم هستند. SPD اول توانایی تحمل انرژی بالایی دارد و جریان گذار را منحرف می کند در حالی که SPD دوم با توانایی تحمل انرژی کمتر بوده و محدود کننده اضافه ولتاژ گذرا است.

۴-۳ پایان عمر SPD

SPD ها در پایان عمر دو رفتار از خود نشان می دهند :

- اتصال کوتاه (مانند ورسیتورها)

- اتصال باز (مانند اسپارک گپ ها)

SPD های نوع اتصال کوتاه وقتی به پایان عمر برسند چار اتصال کوتاه می شوند و SPD های اتصال باز در پایان عمر چار اتصال باز می شوند. در پایان عمر SPD نوع اتصال کوتاه و با وقوع اتصال کوتاه، SPD تخریب می گردد لذا نصب تجهیز حفاظت اضافه جریان در بالا دست ضروری است و همانطور که در بخش ۳-۳ عنوان شد لازم است با توجه به دستور العمل سازنده حفاظت مناسب لحاظ شود.

۵-۴ نکات تکمیلی

۱- جهت حفاظت تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ های گذرا، لازم است ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز (U_W) در نظر گرفته شود. در مواردی که عملکرد مدارم و پیوسته تجهیز حیاتی باشد (مانند تجهیزات حساس درمانی) سطح حفاظت ولتاژ spd (U_p_{spd}) را به شکلی انتخاب می نماییم که از ولتاژ ایمنی ایمپالسی تجهیز (براساس استاندارد آردن ۶۱۰۰۰-۴-۵ IEC) کمتر باشد. ولتاژ ایمنی ایمپالسی تجهیز از ولتاژ ایمپالسی نامی تجهیز کمتر است و لذا جهت حفاظت این نوع تجهیزات به SPD با سطح حفاظت ولتاژ کمتر نیاز می باشد.

- ۲- مقطع هادیهای ارتباطی SPD ها بر اساس توصیه سازنده تعیین می شود لیکن الزامات قطع جریان اتصال کوتاه در شاخه نصب SPD نیز باید مد نظر باشد. در اکثر موقع مقطع پیشنهادی برای SPD نوع ۲ حداقل 6 mm و برای SPD نوع ۱ حداقل 16 mm است.
- ۳- تمام SPD ها باید دارای قطع کننده (چه داخلی، چه خارجی یا هر دو) باشند، به جز SPD هایی که بین نول و PE نصب می شوند. برای SPD نصب شده بین نول و PE در هر دو سیستم TN و TT مقدار حد مجاز قطع جریان پیروی (I_f) باید برابر یا بزرگتر از 100 A باشد.
- ۴- در سیستم TT در صورتی که SPD بالادست RCD قرار گرفته باشد لازم است از پیکربندی نوع ۲ (CT۲) استفاده شود. در اینصورت با وقوع خطا در شاخه SPD باعث ایجاد اتصال کوتاه بین فاز و نول شده و حفاظت اضافه جریان در زمان مناسب عمل خواهد کرد.
- ۵- جریان در بیش از 99% از صاعقه ها کمتر از KA₂₀₀ است. با توجه به الزامات استاندارد IEC ۶۲۳۰۵ می دانیم جریان ایمپالسی نامی SPD نوع ۱ نصب شده در ورودی تاسیسات ساختمان دارای سیستم حفاظت صاعقه نباید کمتر از KA_{12.5} در هر پل باشد (ترجیحاً در نواحی پرخطر در هر پل KA₂₅ انتخاب می شود). برای SPD نوع ۲ می توان از جدول راهنمای زیر استفاده نمود که بر اساس چگالی صاعقه در منطقه می باشد (N_g یا چگالی صاعقه : تعداد صاعقه در یک کیلومتر مربع در یک سال در منطقه ای که ساختمان در آن قرار دارد)

N _g	< ۲	$2 \leq N_g < ۳$	$3 \leq$
I _n (kA)	۵	۲۰	۳۰
I _{max} (kA)	۱۵	۴۰	۷۰


پیشنهاد دیگر جهت برآورد I_n برای SPD نوع ۲ استفاده از جدول زیر است. بر اساس این جدول و با محاسبه CRL (ارزیابی خطر ساده شده مطابق ضمیمه الف) یا P_{SPD} (ارزیابی خطر کامل مطابق جلد دوم استاندارد IEC ۶۲۳۰۵) می توان جریان تخلیه نامی SPD نوع ۲ را انتخاب نمود.

CRL	P _{SPD}	I _n (kA 8/20 μs)
$1,000 > CRL \geq 400$	0.05	5
$400 > CRL \geq 200$	0.02	10
$200 > CRL \geq 100$	0.01	10
$100 > CRL \geq 40$	0.005	15
$40 > CRL \geq 20$	0.002	20
$CRL < 20$	0.001	30

۵-۳ مثالهای کاربردی


(۱) یک ساختمان مسکونی از شبکه فشار ضعیف هوایی به طول ۷۰۰ متر تغذیه می‌شود. در ادامه کابل زمینی به طول ۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی را به ساختمان متصل می‌کند. ساختمان در منطقه ای با $N_g = 2$ واقع شده و در اطراف آن ساختمان بلند یا ساختمانی که مجهز به حفاظت صاعقه باشد وجود ندارد (در محوطه ای مسطح واقع شده است). سیستم نیروی برق ساختمان TN-C-S است (تکفاز) و ساختمان دارای الکترود زمینی است که مقاومت آن بصورت جزا از شبکه Ω_{50} اندازه گیری شده است. در ورودی ساختمان تابلو کنتور و شینه ارت اصلی ساختمان واقع شده و یک تابلو داخل ساختمان وجود دارد. فاصله بین تابلو اصلی و تابلو داخلی ۲۰ متر است و تجهیزات برقی ساختمان با فواصل مشخص شده (کامپیوتر با فاصله ۱۰ متر، تلویزیون و تجهیزات مربوطه با فاصله ۱۵ متر و ماشین لباسشویی و یخچال با فاصله ۲۰ متر) از تابلو داخلی تغذیه می‌شوند. (در ضمن سطح اتصال کوتاه در ورودی ساختمان (تابلو اصلی) در حدود KA^۳ است)؟

طرح: به دلیل وجود خطوط توزیع هوایی و با توجه به سطح کرونیک منطقه ($N_g = 2$) نصب SPD برای ساختمان ضروری می‌نماید (جهت راهنمایی برای تصمیم گیری در این خصوص به ضمیمه الف مراجعه کنید). با توجه به جدول راهنمای ارائه شده در بند ۳-۴-۵، برای هر SPD جریان نامی ۲۰ KA انتخاب می‌شود. با توضیحات ارائه شده در مفروضات و عدم نیاز به SPD نوع ۱ برای این ساختمان ساختمان مجهز به سیستم حفاظت صاعقه نیست)، SPD انتخاب شده از نوع ۲ بوده که در ورودی ساختمان نصب می‌شود. برای این SPD که یک پورت است سطح حفاظت ولتاژ ۱/۵ کیلوولت مناسب است (همانطور که عنوان شد جریان تخلیه نامی KA ۲۰ می‌باشد).

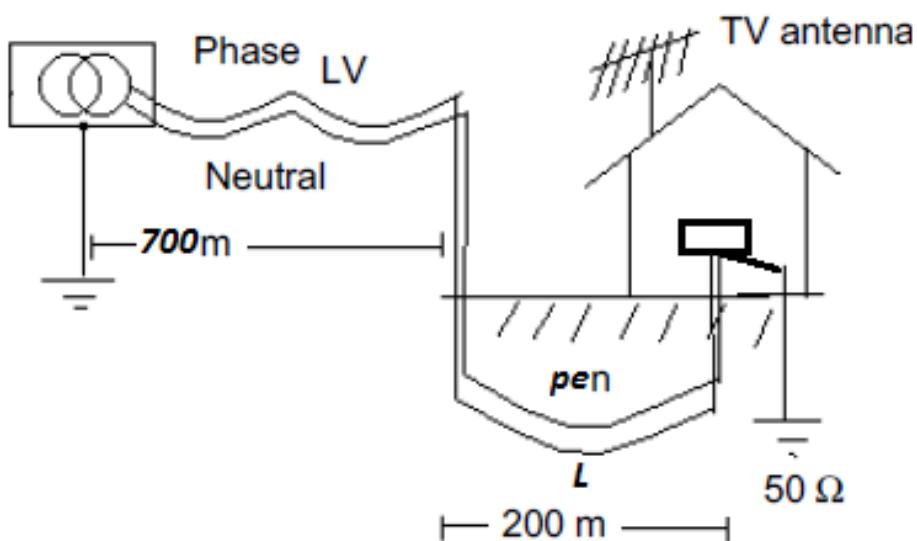


شکل ۷- طرحواره شبکه برق تغذیه کننده ساختمان

در این مشترک تکفارز با توجه به سیستم نیروی TN-C-S اتصال SPD ها در ورودی ساختمان بصورت شکل زیر خواهد بود. با توجه به جریان تخلیه نامی جهت حفاظت SPD بین فاز و PE از کلید مینیاتوری ۳۲ آمپر (کلید مینیاتوری C ۳۲) استفاده می شود.

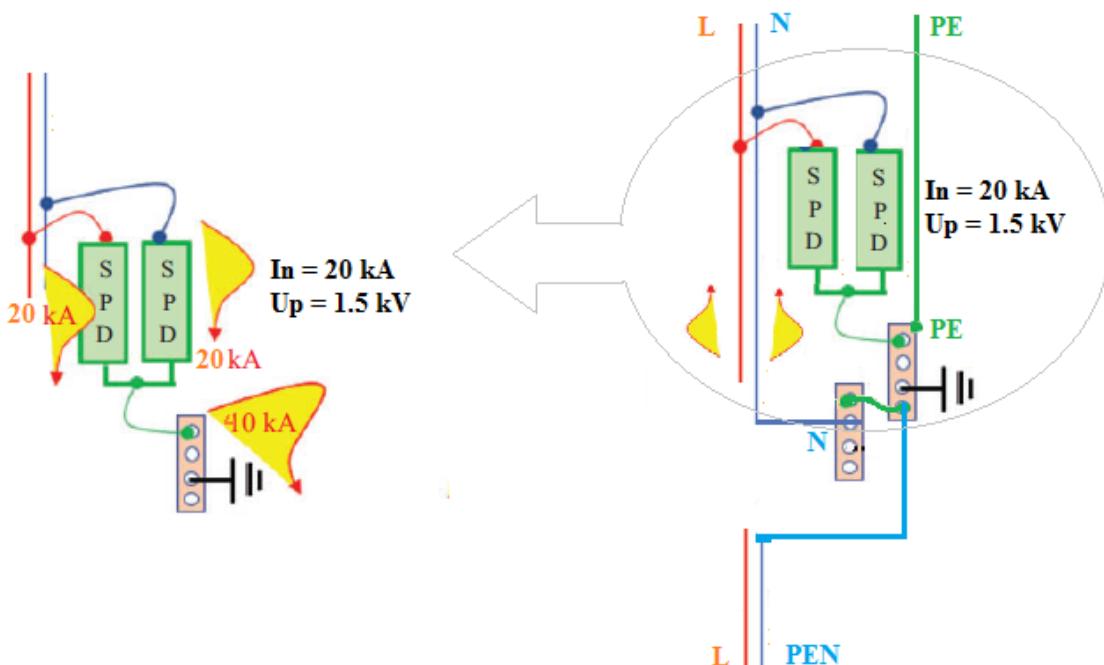

شکل ۸- نحوه اتصال SPD ها در ورودی ساختمان

بدلیل آنکه فاصله بین SPD نصب شده در ورودی ساختمان و تابلو داخلی و سایر تجهیزات تغذیه شده از این تابلو زیاد است نیاز به نصب SPD دیگر در تابلو داخلی ضروری است. از طرفی با توجه به فاصله ۱۰ متری کامپیوتر از تابلو برق واحد، نصب SPD در این تابلو جهت حفاظت کامپیوتر کافی و مناسب است. SPD نصب شده در این تابلو را می توان با $I_n = 5 \text{ KA}$ و $U_p = 1 \text{ KV}$ انتخاب نمود (کلاس ۲)

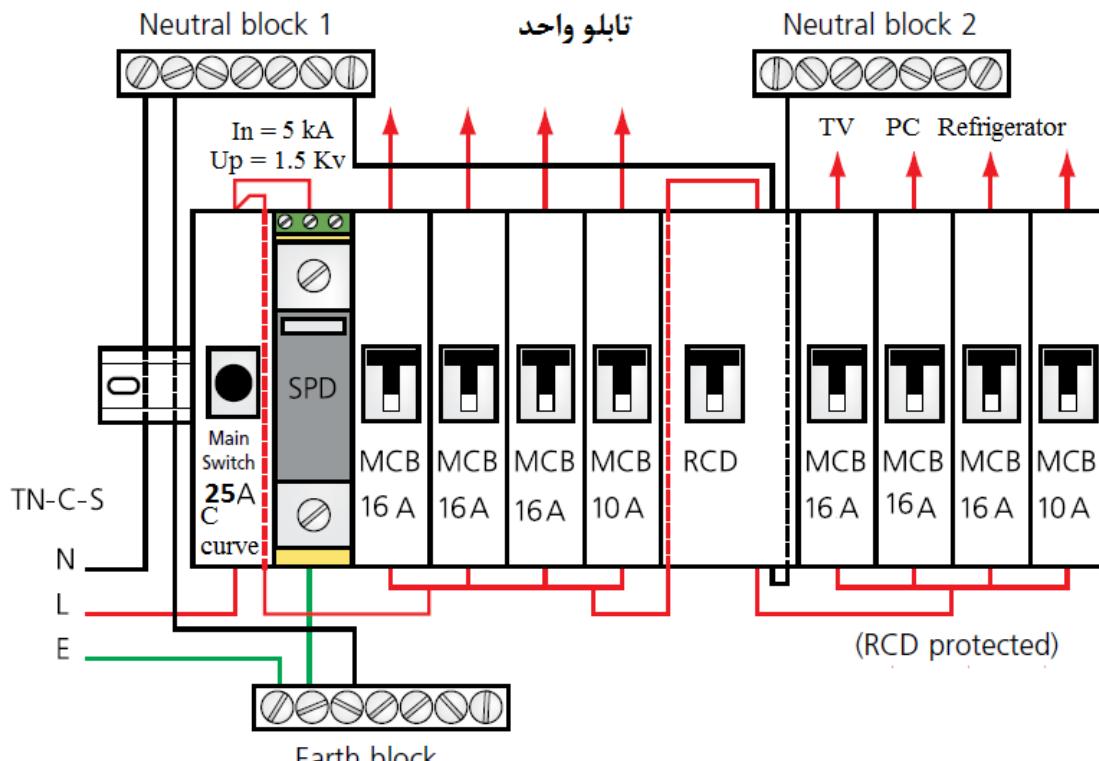

شکل ۹- نحوه اتصال SPD در تابلو واحد

برای تجهیزات دیگر ساختمان مانند تلویزیون و نیز یخچال با توجه به فاصله زیاد آنها از تابلو داخلی، نصب SPD های اضافی در نزدیکی آنها لازم است (برای مثال می توان از SPD نوع ۳ و پریزی استفاده نمود). برای SPD های نصب شده در نزدیکی یخچال و تلویزیون $U_p = 1\text{KV}$ مناسب است (می توان از SPD نوع ۳ با مشخصات $I_n = 2.5\text{KA}$ و $U_{OC} = 1.0\text{KV}$ استفاده نمود). با توجه به فاصله مناسب این SPD ها از SPD نصب شده در تابلو داخلی مشکلی از نظر هماهنگی بین آنها ایجاد نخواهد شد. بنکته دیگر آنکه نصب SPD های نوع ۳ بعد از RCD های نوع G عموما مشکلی از بابت عملکرد ناخواسته در زمان تخلیه جریان گذرا ایجاد نخواهد کرد.


(۲) یک ساختمان سه طبقه مجهز به سیستم حفاظت صاعقه مفروض است. (سطح حفاظت صاعقه LPL) مناسب برای این ساختمان ۳ می باشد. مطابق شکل ۱۰ ساختمان دارای برق ورودی سه فاز با سیستم نیروی کلی TN-C-S می باشد. در طبقه همکف علاوه بر تابلو کنترل یک تابلو برای مشاعات در نظر گرفته شده (سه فاز) و در هر یک از طبقات نیز یک تابلو جهت تغذیه تجهیزات برقی لحاظ شده است.

طرح : مطابق شکل و قبل از تابلو کنتور و در ورودی ساختمان (نزدیکترین نقطه به شروع تاسیسات) مجموعه

SPD نوع ۱ با پیکربندی $+0\text{--}4$ اجرا شده است (مجموعه SPD شماره (۱)). از آنجا که ساختمان مجهز به سیستم حفاظت صاعقه (جلد بیرونی ساختمان) است این مجموعه SPD باید از نوع ۱ انتخاب گردد. با توجه به سطح حفاظت صاعقه ساختمان و اینکه حداقل جریان صاعقه در این سطح KA ۱۰۰ است و با عنایت به اینکه فرض می شود ۵۰ درصد از این جریان از طریق الکترود زمین سیستم حفاظت صاعقه ساختمان وارد زمین می شود (برای مطالعه بیشتر به استاندارد IEC ۶۲۳۰۵ رجوع کنید) و ۵۰ درصد مابقی وارد شبکه برق خواهد شد جریان ایمپالسی نامی هر یک از SPD های مجموعه (۱) برابر KA ۱۲.۵ انتخاب می شود (در واقع SPD های بین L-PE و N-PE بین (N-PE). از آنجا که جهت حفاظت SPD های بین فاز و شینه حفاظتی لازم است حداقل از کلید ۸۰ آمپر با منحنی نوع C استفاده شود مجموعه SPD را قبل از کنتور نصب می کنیم.

در تابلو مشاعات با توجه به آنکه سیستم نیرو-S TN است می توان از هر دو پیکربندی $+0\text{--}4$ (اتصال ۱CT) یا $3+1$ (۲CT) استفاده شود و لیکن با توجه به نوع مصرف کنندگان این تابلو و اینکه اتصال ۲CT حفاظت بهتری در مود تقاضلی ایجاد می کند پیکربندی $3+1$ انتخاب شده است. برای این تابلو مجموعه SPD انتخابی از نوع ۲ بوده (مجموعه SPD شماره (۲)) که جریان تخلیه نامی هر یک از SPD های L-N (فاز و نول) برابر ۱۰ KA انتخاب می شود (جریان تخلیه نامی N-PE بین KA ۴۰ برابر بود). برای سطح حفاظت ولتاژ این مجموعه SPD نیز مقدار $U_p=1.2\text{ KV}$ مناسب خواهد بود. برای حفاظت SPD های بین فاز و نول نیز می توان از کلید مینیاتوری C ۳۲ استفاده نمود. توضیح اینکه مطابق آنچه در متن دستورالعمل ارائه شد چنانچه فاصله بین مجموعه SPD شماره (۱) و (۲) کم باشد باید هماهنگی بین آنها مطابق دستورالعمل سازنده بررسی گردد (برای مثل چنانچه این فاصله انقدر کم باشد که هماهنگی غیر ممکن باشد می توان مجموعه SPD شماره (۲) را حذف و به جای مجموعه SPD شماره (۱) از نوع پیشرفته ۱+۲ استفاده نمود)

در تابلو طبقات (مجموعه SPD های شماره (۳)،(۴) و (۵)) نیز پیکربندی انتخابی $1+1$ می باشد (اتصال ۲CT) و برای این SPD ها برای L-N جریان تخلیه نامی ۵ KA مناسب خواهد بود (برای N-PE برابر ۱۰ KA). برای سطح حفاظت ولتاژ این مجموعه SPD های نیز مقدار $U_p=1\text{ KV}$ پاسخگو می باشد. برای حفاظت SPD بین فاز و نول نیز کلید مینیاتوری C ۲۰ مناسب خواهد بود. در انتها ذکر این نکته ضروری است چنانچه در ساختمان تجهیزات الکترونیکی حساسی وجود داشته باشد که فاصله آنها از تابلوی طبقات زیاد باشد می توان برای آن تجهیز SPD دیگری در نزدیکی آن نصب شود (برای مثل SPD نوع ۳ با جریان تخلیه نامی ۲.۵ KA و سطح حفاظت ولتاژ $U_p=0.9\text{ KV}$)

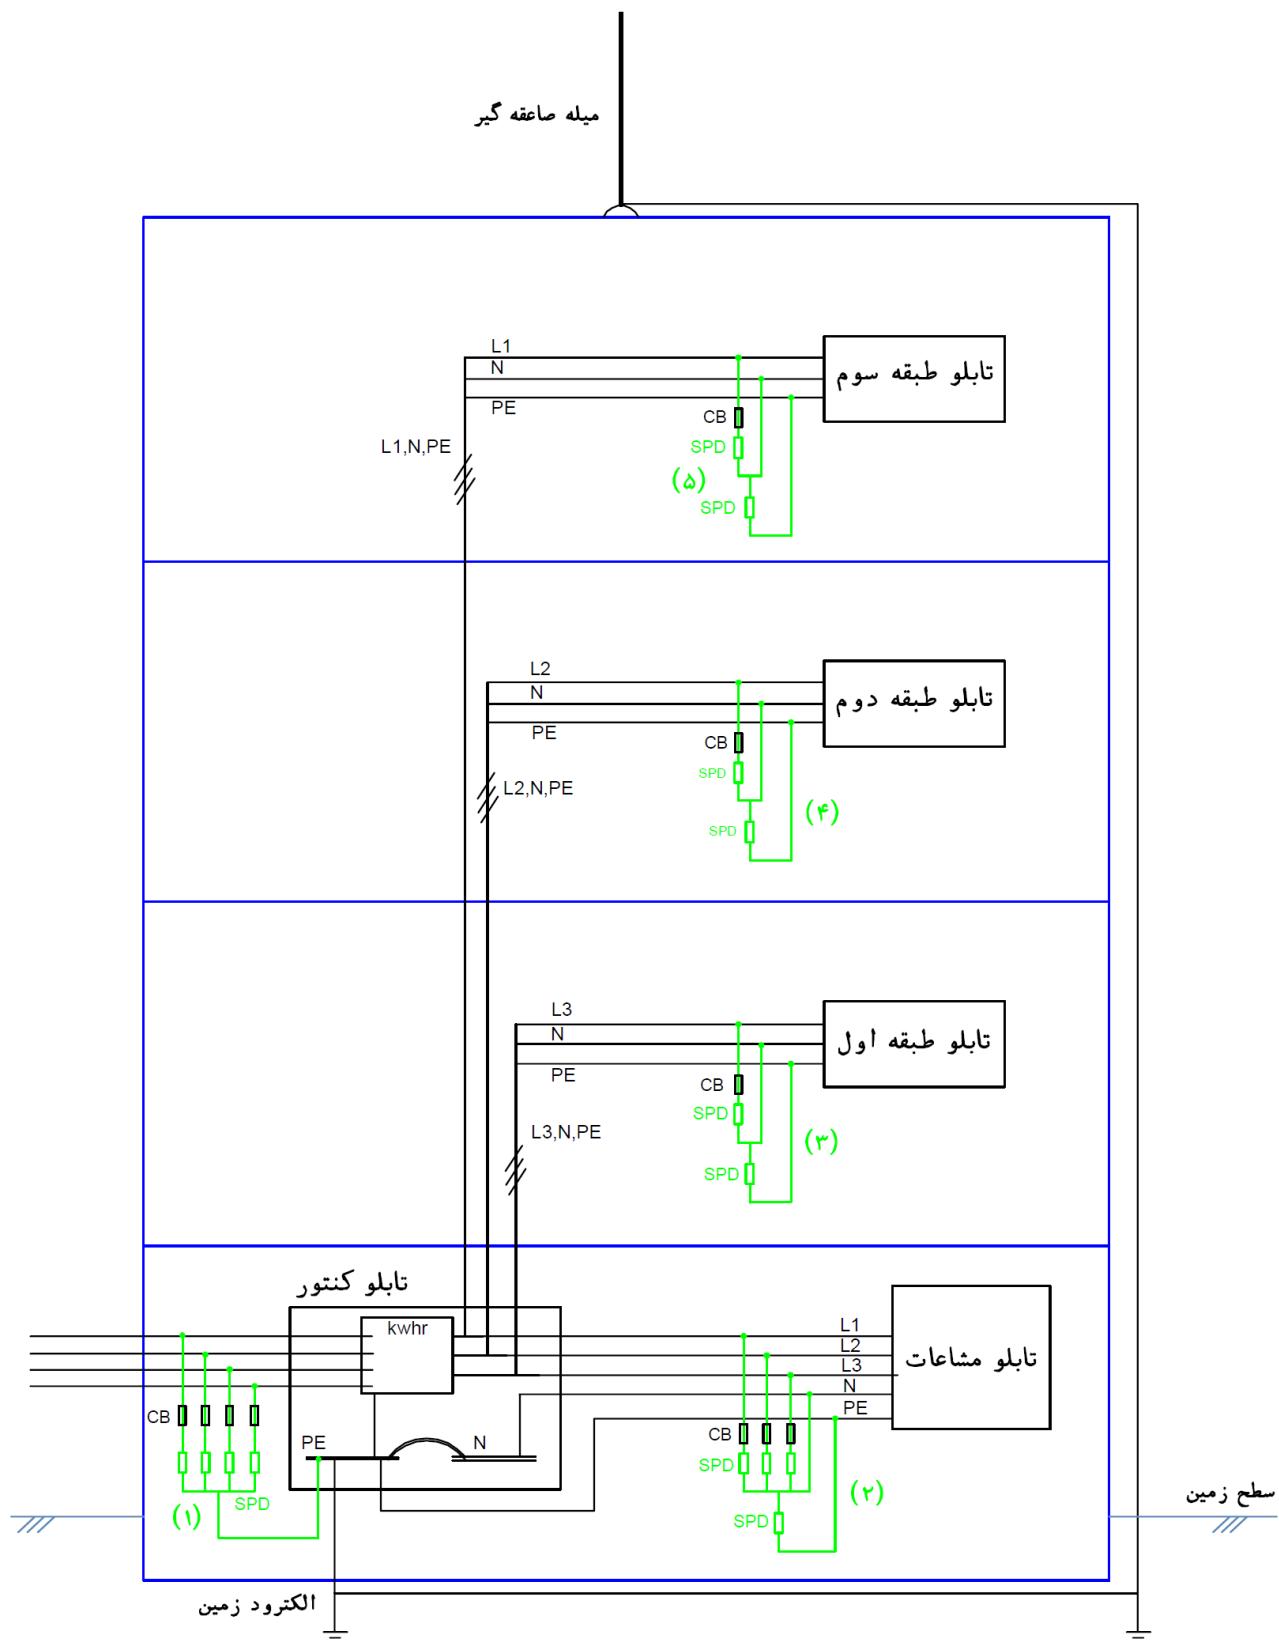

شکل ۱۰ - طرحواره کلی اتصال SPD ها در تابلوهای ساختمان سه طبقه

ضمائم

الف) ارزیابی خطر (Risk assessment) نصب SPD

به غیر از آنچه در بند ۲ عنوان شد، جهت بررسی ضرورت نصب SPD در یک ساختمان ضروری است ارزیابی خطر انجام شود (برای مثال در مورد مشترکین مسکونی) . بر این اساس ارزیابی خطر مطابق با رویه ارائه شده در جلد دوم استاندارد IEC ۶۲۳۰۵ انجام می گردد. در بند ۲ نیز راهنمایی هایی جهت ضرورت نصب SPD ارائه شده است لیکن در این بخش رویه ای ارائه می گردد که می توان جهت بررسی ضرورت نصب SPD جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از برخورد صاعقه به خطوط تغذیه ساختمان یا در نزدیکی آنها از آن بهره جست.

لازم به ذکر است حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های با منشا جوی معمولاً پوشش دهنده حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های کلیدزنی است لیکن در زمانی که حفاظتی در برابر اضافه ولتاژ های با منشا جوی وجود نداشته باشد ممکن است حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های کلید زنی ضروری باشد (مطابق آنچه در توضیحات بند ۲ ارائه شد)

۱-الف) روش ارزیابی خطر

برای ارزیابی خطر اضافه ولتاژ های گذرا ای صاعقه بدلیل برخورد صاعقه به خطوط تغذیه برق ساختمان یا در مجاورت آن شاخص CRL با فرمول زیر تعریف می شود :

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g)$$


$$L_p = 2L_{PAL} + L_{PCL} + 0.4 L_{PAH} + 0.2 L_{PCH} \text{ (km)}$$

f_{env} : ضریب محیطی (برای محیط های شهری ۸۵۰ و برای محیط های روستایی و حومه شهر ۸۵ است)

L_p : طول ارزیابی خطر

L_{PCL} : طول خط فشار ضعیف زمینی

L_{PCH} : طول خط فشار متوسط زمینی

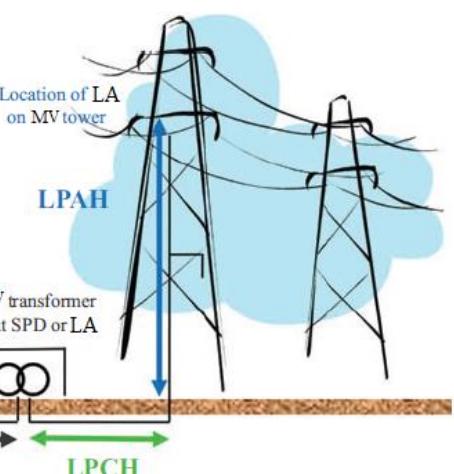

شکل الف) طرحواره پارامترهای موثر در محاسبه CRL

نکته ۱ : طول مجموع $L_{PAL}+L_{PCL}+L_{PAH}+L_{PCH}$ را حداقل ۱km در نظر گیریم (مگر آنکه در فاصله کمتری برقگیر نصب شده باشد که آنگاه طول کمتر ملاک است). ضمناً چنانچه برخی از پارامترهای رابطه

فوق نامشخص باشد آنگاه L_{PAL} را برابر با مقداری که طول کلی به 1 km برسد انتخاب می کنیم (مثلاً چنانچه طول کابل زمینی 1000 متر باشد مقدار L_{PAL} را 900 متر در نظر می گیریم)

پس از محاسبه در نهایت اگر $CRL \geq 1000$ باشد حفاظت در برابر اضافه ولتاژ با منشاء جوی ضروری نیست در غیر اینصورت ($CRL < 1000$) حفاظت الزامی است. (در صورتی که ارزیابی انجام نشود جهت افزایش اطمینان لازم است حفاظت برای ساختمان لحاظ شود)

مثال) ساختمانی در محیط شهری واقع شده است و در آن منطقه $N_g = 1$ است. طول خط فشار ضعیف تا ورودی ساختمان 50 m بوده و زمینی است. خط فشار ضعیف هوایی نیز 150 متر طول دارد و از یک پست توزیع هوایی که در سمت فشار متوسط مجهز به بر قرگزیر است تغذیه می شود. ضرورت نصب SPD برای این ساختمان را جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های گذاری با منشا جوی ناشی از برخورد مستقیم و غیر مستقیم صاعقه به خطوط تغذیه ساختمان بررسی کنید.

$$N_g = 1, f_{env} = 850, L_{PAL} = 150 \text{ m}, L_{PCL} = 50 \text{ m}$$


$$L_p = 2L_{PAL} + L_{PCL} + 0.4L_{PAH} + 0.2L_{PCH}$$

$$\Rightarrow L_p = 2 \times 150 + 50 = 350 \text{ m} = 0.35 \text{ Km}$$

$$CRL = f_{env} / (L_p \times N_g) = 850 / (0.35 \times 1) = 2428 \text{ m}$$


با توجه به نتیجه محاسبات و بزرگتر بودن مقدار CRL از 1000 ، جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از برخورد صاعقه با خط یا مجاورت آن نصب SPD الزامی نیست.

ضمیمه ب) دیاگرام های اتصال **SPD** در سیستم های نیرو

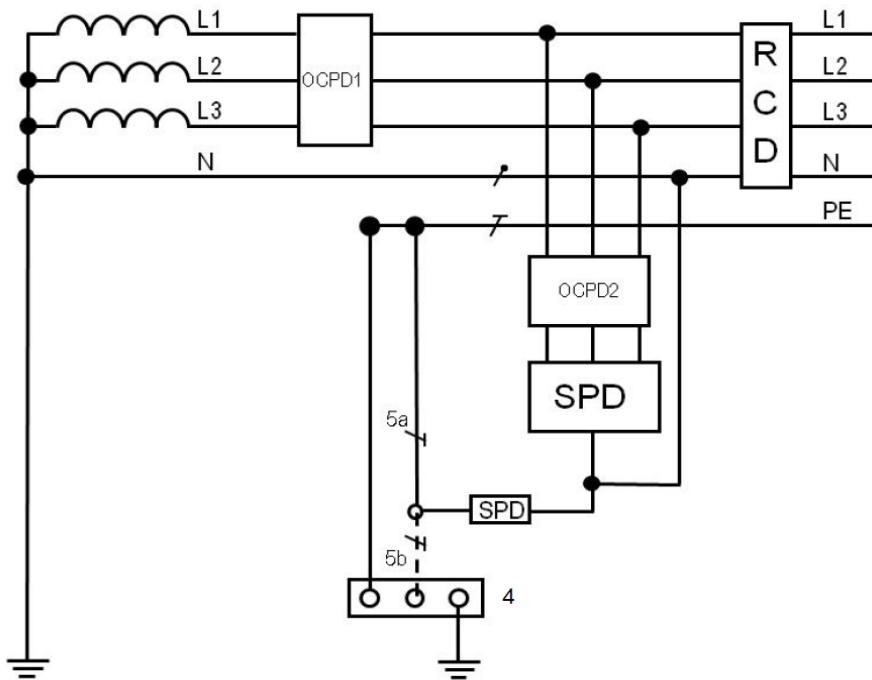


OCPD1	حفاظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حفاظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی

شکل ب(1) بکارگیری SPD با اتصال 2CT در سمت تغذیه (بالادست) RCD در سیستم TT

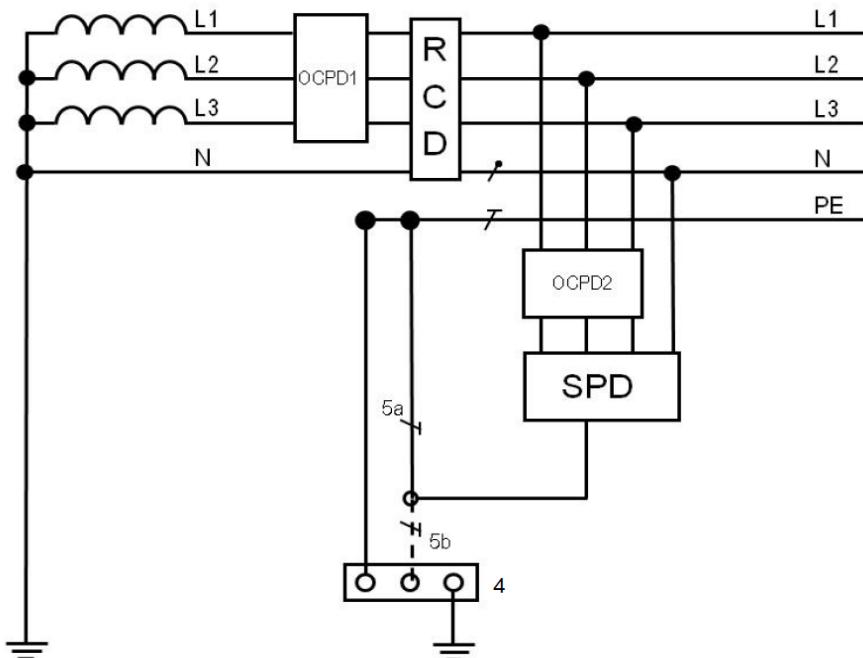


OCPD1	حفاظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حفاظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی

شکل ب(2) بکارگیری SPD در سمت بار (پایین دست) RCD در سیستم TT

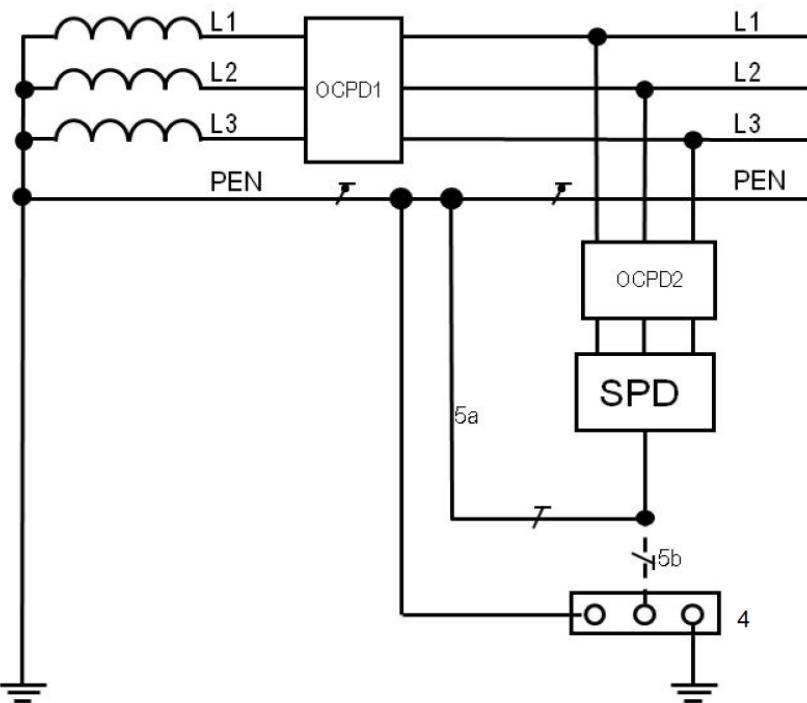


OCPD1	حفاظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حفاظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی

شکل ب (3) بکارگیری SPD در اتصال 1CT در سیستم TN-C

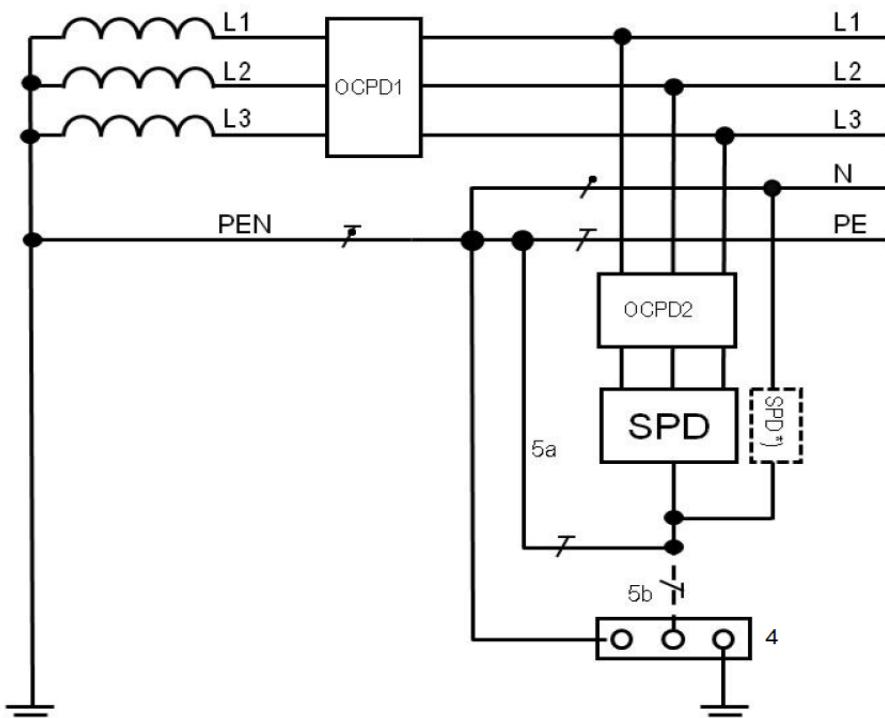


OCPD1	حفاظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حفاظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی

شکل ب(4) بکارگیری SPD در سیستم TN-C-S وقتی که PEN در نقطه شروع تاسیسات به N و PE تبدیل می شود(بالا دست)
(SPD)

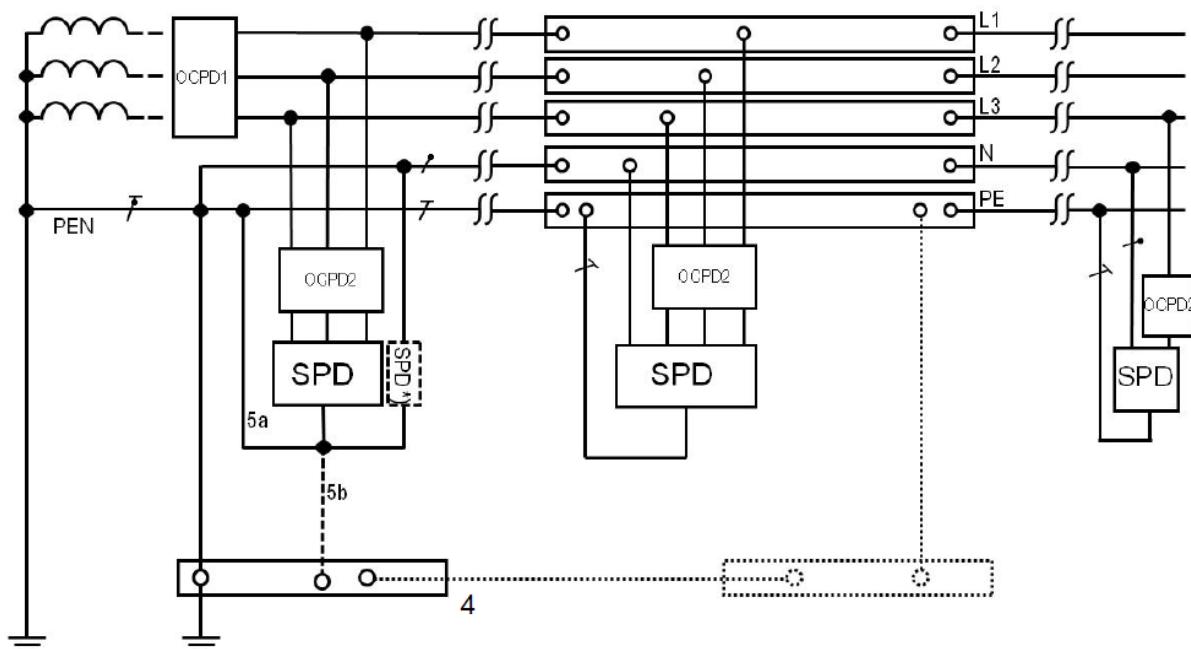

OCPD1	حافظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حافظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی

شکل ب (5) بکارگیری SPD نصب شده در تابلوهای مختلف در سیستم TN-C-S

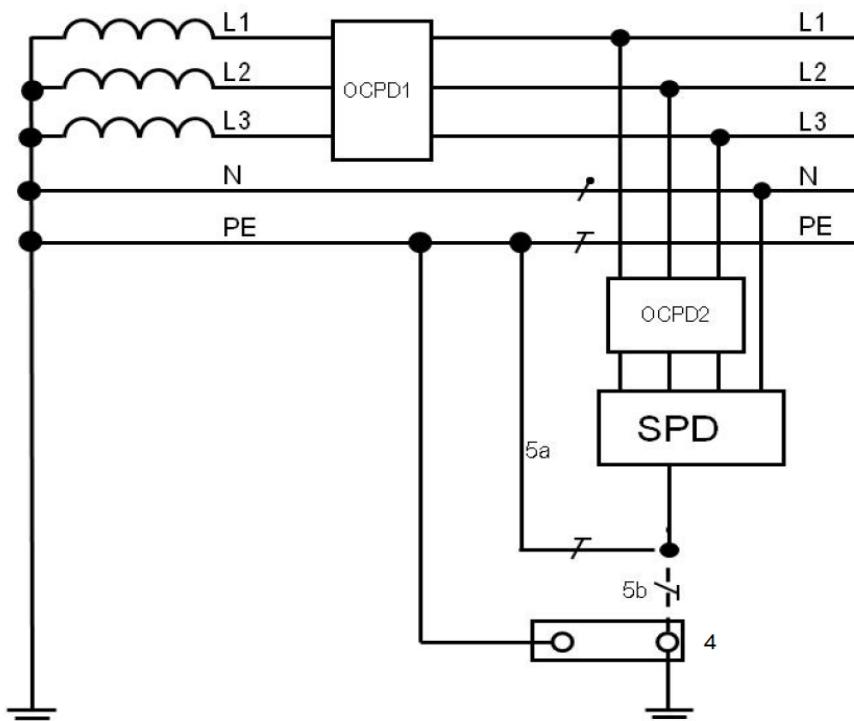


OCPD1	حافظت اضافه جریان در نقطه شروع تاسیسات	4	شینه اصلی ارت
SPD	برقگیر حفاظتی	5a, 5b	اتصالات ارت برقگیر حفاظتی
OCPD2	حافظت اضافه جریان	RCD	کلید جریان تفاضلی


شکل ب (5) بکارگیری SPD در سیستم TN-S

ضمیمه ج) نوع اتصال و پیکربندی نصب SPD ها

در بند ۳-۱ به صورت مختصر به نوع اتصالات (CT) (در SPD ها اشاره شد. در این ضمیمه طرحواره پیکربندی های مختلف در نصب SPD ها ارائه می گردد.

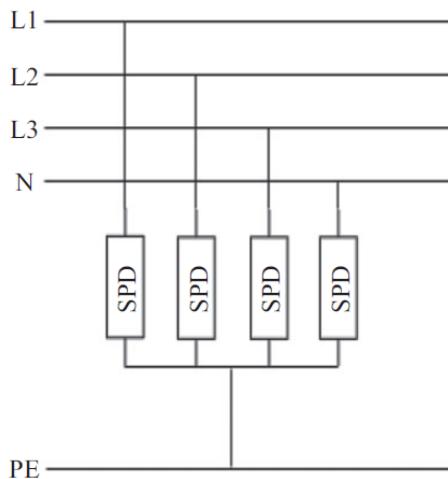


پیکربندی ۴+۰
مدهای حفاظتی
(L1-PE, L2-PE, L3-PE, N-PE)
مدهای حفاظتی اختیاری
(L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N)

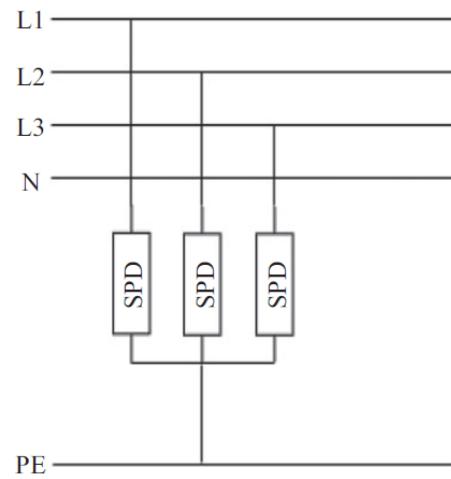


پیکربندی ۳+۰
مدهای حفاظتی
(L1-PE, L2-PE, L3-PE)
مدهای حفاظتی اختیاری
(L1-L2, L2-L3, L3-L1)

شکل ج (1) اتصال نوع ۱ (1CT) در سیستم سه فاز

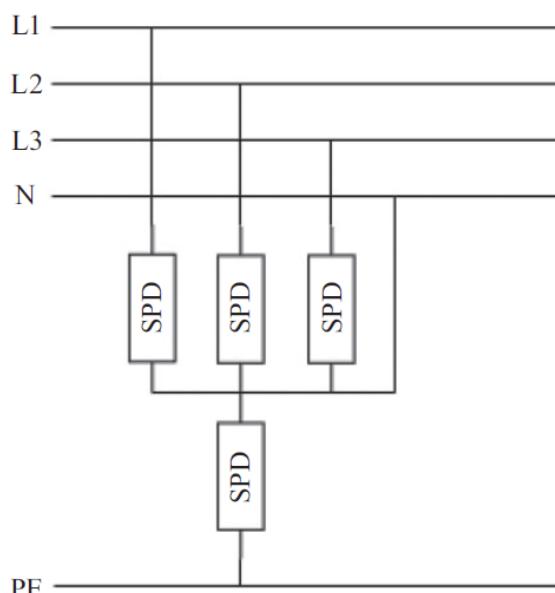


پیکربندی ۳+۱
مدهای حفاظتی
(L1-N, L2-N, L3-N, N-PE)
مدهای حفاظتی اختیاری
(L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-PE, L2-PE, L3-PE)

شکل ج (2) اتصال نوع ۲ (2CT) در سیستم سه فاز

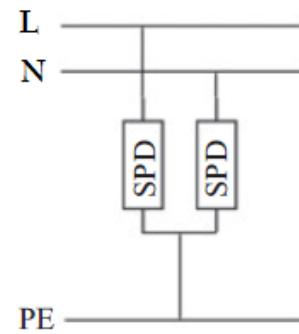

پیکربندی ۲+۰
مدهای حفاظتی
(L-PE, N-PE)

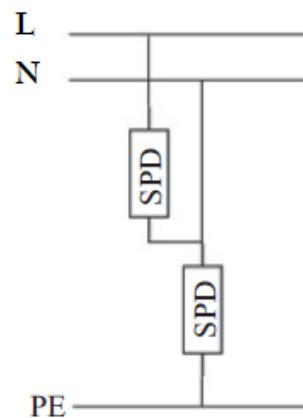


پیکربندی ۱+۱
مدهای حفاظتی
(L-N, N-PE)

شکل ج ۴) اتصال نوع ۲ (2CT) در

شکل ج ۳) اتصال نوع ۱ (1CT) در سیستم تکفارز

سیستم تکفارز

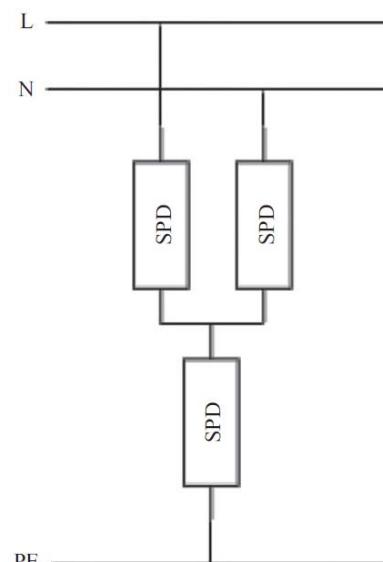

پیکربندی Y

دستور العمل انتخاب، بکارگیری و نصب برق‌گیر خفاظتی در ساختمان

شکل ج ۵) اتصال نوع ۷ در سیستم تکفارز (این اتصال (Y) در SPD های نوع پریزی و قابل حمل بکار می‌رود)

در انتهای جدول زیر ارائه می‌شود که کاربری هر یک از اتصالات فوق را در سیستم های نیروی مختلف معین می‌کند



سیستم نیرو	نوع اتصال	
	CT1	CT2
TN system	X	X
TT system	SPD دست RCD تنها در پایین	X
IT system (با نول)	X	X
IT system (بدون نول)	X	N/A
NOTE 1 X = قابل اجرا		غیر قابل اجرا = N/A NOTE 2

ضمیمه د) مشخصات فنی یک نمونه **SPD** از یک سازنده معترض


Surge Protection

Class 2 tested SPD, SPCT2

Technical Data

	SPCT2-1+NPE	SPCT2-3+NPE
Electrical		
Mechanical coding	YX	YXXX
Responding time (rate of voltage rise 5 kV/μs)	L-N/N-PE/L-PE	< 25ns/< 100ns/< 100ns
Max. continuous operating voltage	L-N/N-PE	U_c 335VAC/260VAC
TDV test value	U_T	
5 s	L-N	415 VAC
200 ms	N-PE	1200 VAC
Rated frequency		50 Hz
Nominal discharge current (8/20) μs	L-N/N-PE/L-PE	I_n 20 kA
Voltage protection level at I_n	L-N/N-PE/L-PE	U_p ≤ 1600V/≤ 1000V/≤ 1650V
Max. discharge current (8/20) μs	L-N/N-PE/L-PE	I_{max} 40 kA
Follow current interrupt rating	N-PE	I_f 100 A _{r.m.s.}
Maximum back-up fuse		
Maximum short-circuit current		


Connection diagram

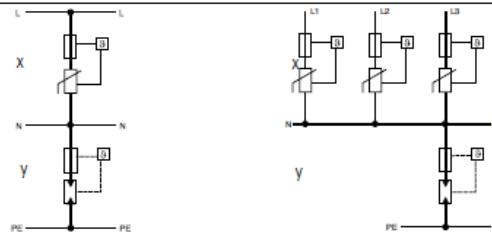


Mechanical

Mechanical coding of base	YX	YXXX
Frame size	45 mm	45 mm
Device height	80 mm	80 mm
Device width	35 mm	70 mm
Weight	201 g	412 g
Permitted ambient temperature	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Degree of protection (built-in)	IP40	IP40
Upper and lower lift terminal capacity	1 - 25 mm ²	1 - 25 mm ²
Upper and lower open mouthed terminals for busbar thickness up to	1.5 mm	1.5 mm
Tightening torque of terminal screws	2.4 - 3 Nm	2.4 - 3 Nm
Quick fastening on DIN rail according to	IEC/EN 60715	IEC/EN 60715
Accessories: busbars 16 mm ²	Type ZV-KSBI ...	Type ZV-KSBI ...

Dimensions (mm)

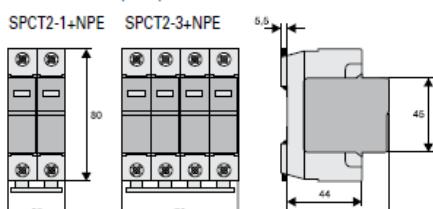

Application Examples

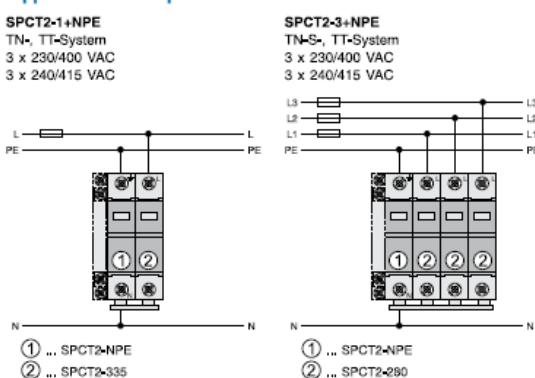

مراجع :

جهت مطالعه بیشتر در خصوص SPD می‌توان از منابع زیر بهره جست :

- 1. IEC 61643-11 .
Low voltage surge protective device - part 11
- 2. IEC 61643-12 .
Low voltage surge protective device - part 12
- 3. IEC 60364-5-53 .
Low voltage electrical installations – part 5-53 (534 Devices for protection against transient overvoltages)
- 4. IEC 60364-4-44 .
Low voltage electrical installations – part 4-44 (443 Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching)
- 5. IEC 62305-4 .
Protection against lightning – part 4: Electrical and electronic systems within structures
- 6. NFPA 780 .
Standard for the installation of lightning protection systems
- 7. UL 1449 .
Standard for safety- surge protective devices
- 8. AS/NZS 1768 .
Lightning protection
- 9. BS 7671 .
Requirements for electrical installations (534 devices for protection against overvoltage)
- 10. IEEE std C62.41.1 .
Ieee guide on the surge environment in low voltage AC power circuit
- 11. IEEE std C62.41.2 .
Ieee recommended practice on characterization of surges in low voltage AC power circuit